
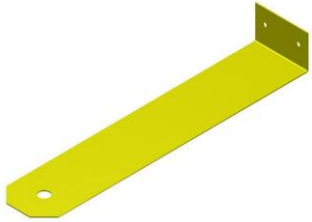
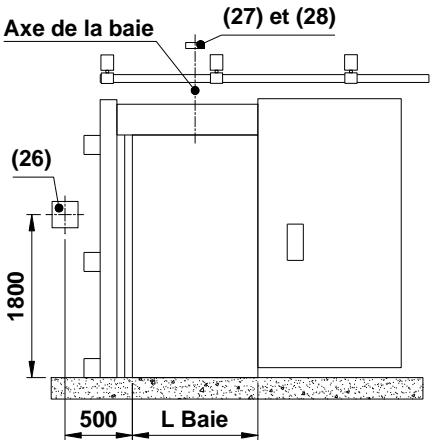
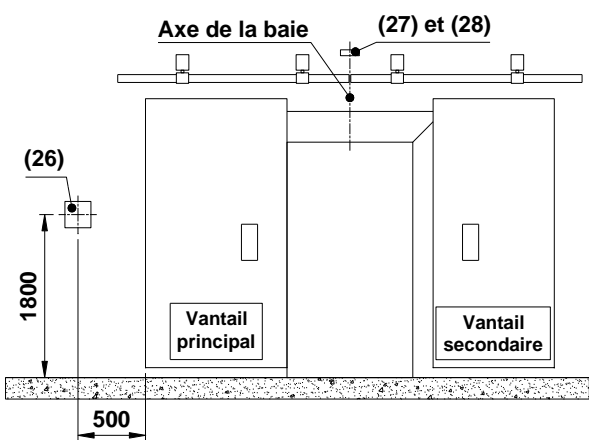


26	D.A.D	27	Détecteur	28	Support détecteur
					

Pour le câblage électrique, suivre les instructions de la notice de pose du fabricant.

Principe en 1 vantail et 2 vantaux parallèles	Principe en 2 vantaux à rencontre
	

Position détecteur de fumée par rapport au plafond ou à la toiture

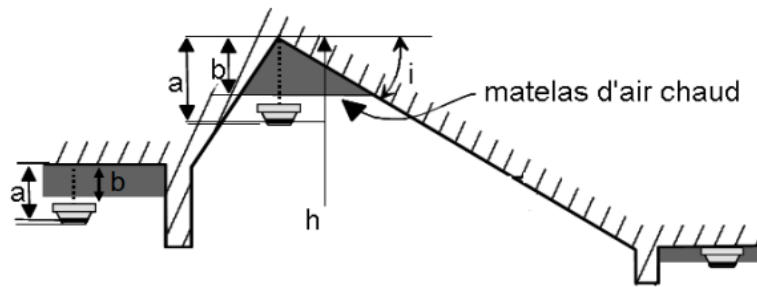

Hauteur du local h en m	a : distance verticale entre le point bas du détecteur et le plafond b : distance entre la projection horizontale du bas du matelas d'air chaud et le point le plus haut du plafond					
	$i \leq 15^\circ$		$15 < i \leq 30^\circ$		$i > 30^\circ$	
	b en cm	a en cm	b en cm	a en cm	b en cm	a en cm
$h \leq 5$	3	≤ 20	20	≤ 30	30	≤ 50
$5 < h \leq 7$	7	≤ 25	25	≤ 40	40	≤ 60
$7 < h \leq 9$	10	≤ 30	30	≤ 50	50	≤ 70
$9 < h \leq 12$	15	≤ 35	35	≤ 60	60	≤ 80